

RECOMENDAÇÕES/NOTAS PARA A INSTALAÇÃO



► Por favor, leia atentamente os procedimentos de instalação e precauções antes de instalar o equipamento para garantir que a sua instalação está segura e correta.

- Certifique-se de que a tensão de entrada seja consistente com a tensão usada pelo aparelho;
- Antes de instalar o aparelho, desligue a alimentação onde a lâmpada está localizada;
- Para a conexão à rede de alimentação deve ser utilizado um bloco de terminais de parafuso de classe 1 em conformidade com a EN 60998-2-1, com uma capacidade de conexão de 2x2,5mm² e uma tensão estipulada de 250V;
- A fonte luminosa desta luminária é insubstituível; quando a fonte luminosa terminar o ciclo de vida, toda a luminária deverá ser substituída.

LEGENDA E NÚMERO DE PEÇAS

| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucha de expansão | Parafusos | Porca sextavada | Anilha recartilhada | Taça cilíndrica | Barra fixação para teto | Serra cabos | Parafuso redondo | Bucim do cabo de alimentação | Serra cabos | Serra cabos | Fixador de tecto | Cabo de aço | Cabo de energia |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 peças | 3 peças | 1 peça | 1 peça | 1 peça | 1 peça | 2 peças | 2 peças | 1 peça | 1 peça | 2 peças | 1 peça | 2 peças | 1 peça |

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DA SUSPENSÃO (ILUMINAÇÃO DOS DOIS LADOS)

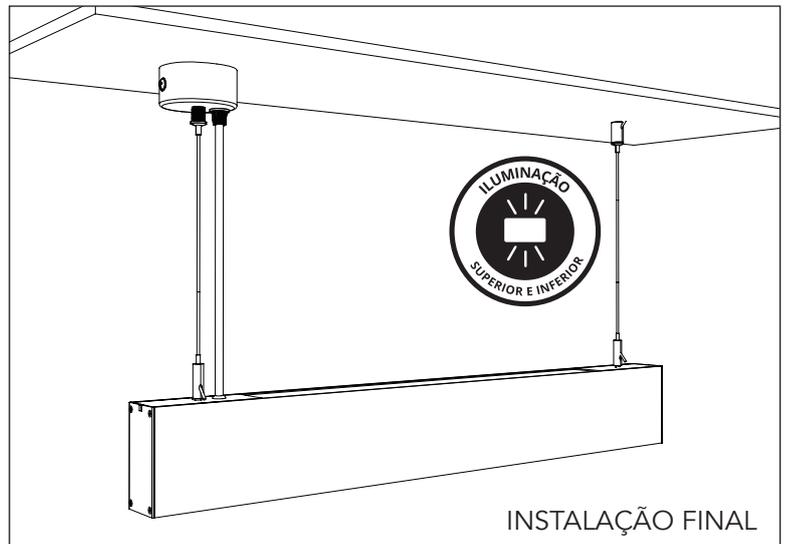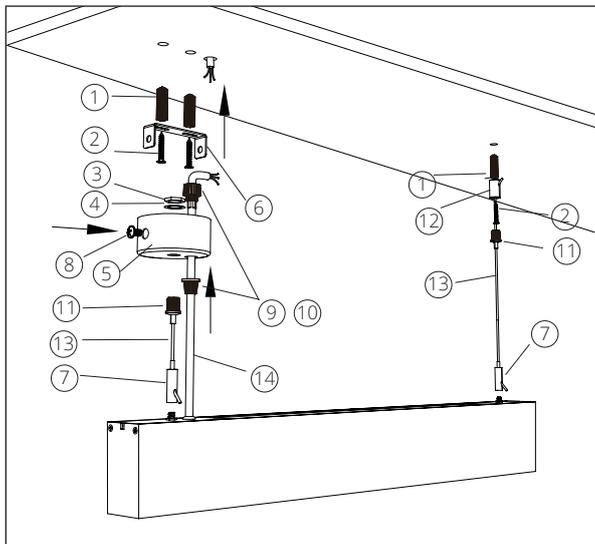

OPÇÃO DE ENCADEAR

| Parafuso redondo | Chapa de ferro |
|---|---|
|  |  |
| 4 peças | 1 peça |

